


Nézetrajza nyitott ajtóval

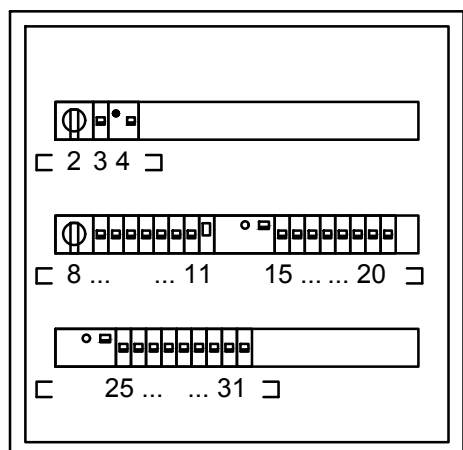

1,4 m

Felirati táblák szövege:

Állandó áramkörök

- 2 □ Főkapcsoló
- 3 □ Irányfény + inverterek
- 4 □ Külső világítás

Üzemi áramkörök

- 8 □ Főkapcsoló
- 9 □ Világítás : B épület (kivéve B-03)
- 10 □ Világítás : E épület (kivéve E-03)
- 11 □ Világítás : semleges folyosó 1.
- 15 □ Világítás : B-03
- ⋮ ⋮ A leágazás megnevezésnek megfelelő feliratok
- 20 □ Motoros árnyékoló csatlakozás
- 25 □ Világítás : E-03
- ⋮ ⋮ A leágazás megnevezésnek megfelelő feliratok
- 31 □ Motoros árnyékoló csatlakozás

Az elosztószekrény Schrack gyártmányú, Modul 160 típusú

falon kívüli, ajtós kiselosztó, 3x 24 modul, R.sz : ILC2A324 + ajtó ILC2H324

az egyvonalas rajz szerinti Schrack készülékekkel.

Védettsége: IP 30

A rajz 1 példányát az elosztószekrényben kell tartani !

Áramütés elleni védelem: Nullázás /TN/

Kapcsolatos tervek : GE-1 ... 12

Rajzszám:

A létesítmény megnevezése: **Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése**
Dunaújváros, Béke Városrész, Március 15. tér 11., 730/57 hrsz.

Dátum:
2016. 11.

A terv megnevezése:


E-BE jelű elosztószekrény terve

Méretarány:
1 : 10

Tervező:
Fekete Ferenc, építményvillamossági vezető tervező
V-Vn-04-0239, Mobil : 06-20 / 9277-767


Tervező munkatárs :
Balogh Csaba, villamosmérnök

GE-10

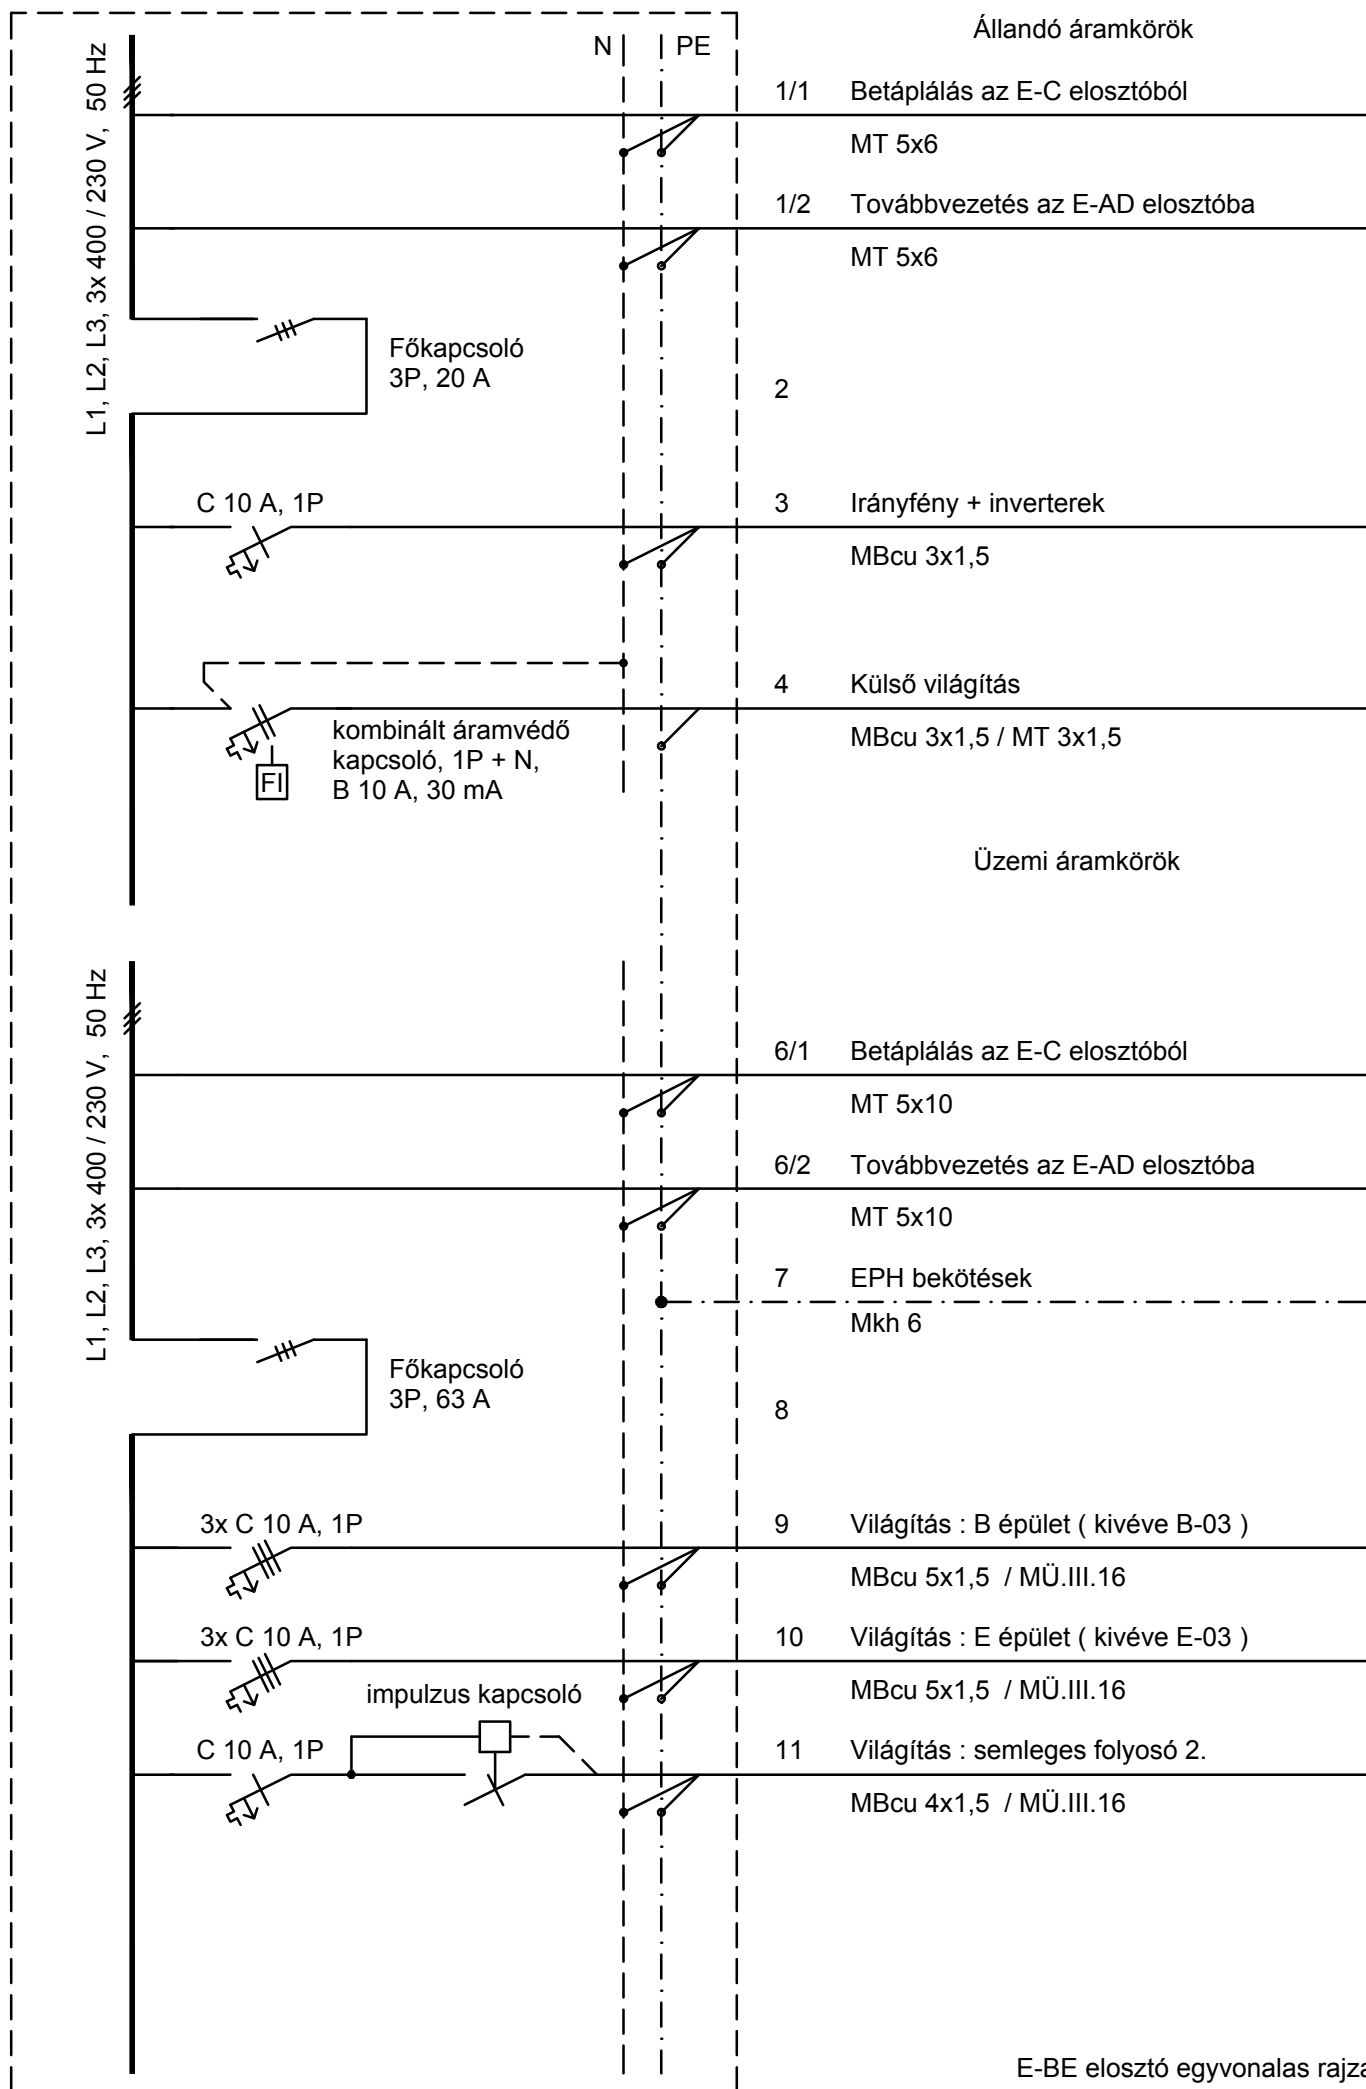

E-BE elosztó egyvonalas rajza 1.

L1, L2, L3, 3x 400 / 230 V, 50 Hz

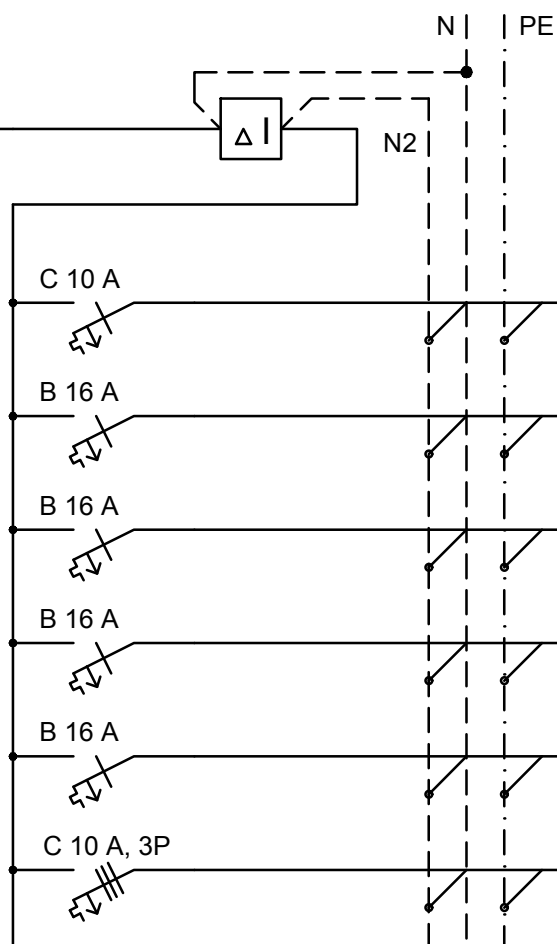

Áramvédő kapcsoló
4P, 40 A, 30 mA, A

15 Világítás : B-03

MBcu 3x1,5 / MÜ.III.16

16 Dugaszoló aljzatok : B-01

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

17 Dugaszoló aljzatok : B-02

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

18 Dugaszoló aljzatok : B-05, B-06, B-11

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

19 Dugaszoló aljzatok : B-07, B-10

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

20 Motoros árnyékoló csatlakozás

MT 5x1,5

Áramvédő kapcsoló
4P, 40 A, 30 mA, A

25 Világítás : E-03

MBcu 3x1,5 / MÜ.III.16

26 Dugaszoló aljzatok : E-01

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

27 Dugaszoló aljzatok : E-02

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

28 Dugaszoló aljzatok : E-05, E-06, E-11

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

29 Dugaszoló aljzatok : E-07, E-10

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

30 Dugaszoló aljzatok : semleges folyosó 2.

MBcu 3x2,5 / MÜ.III.16

31 Motoros árnyékoló csatlakozás

MT 5x1,5