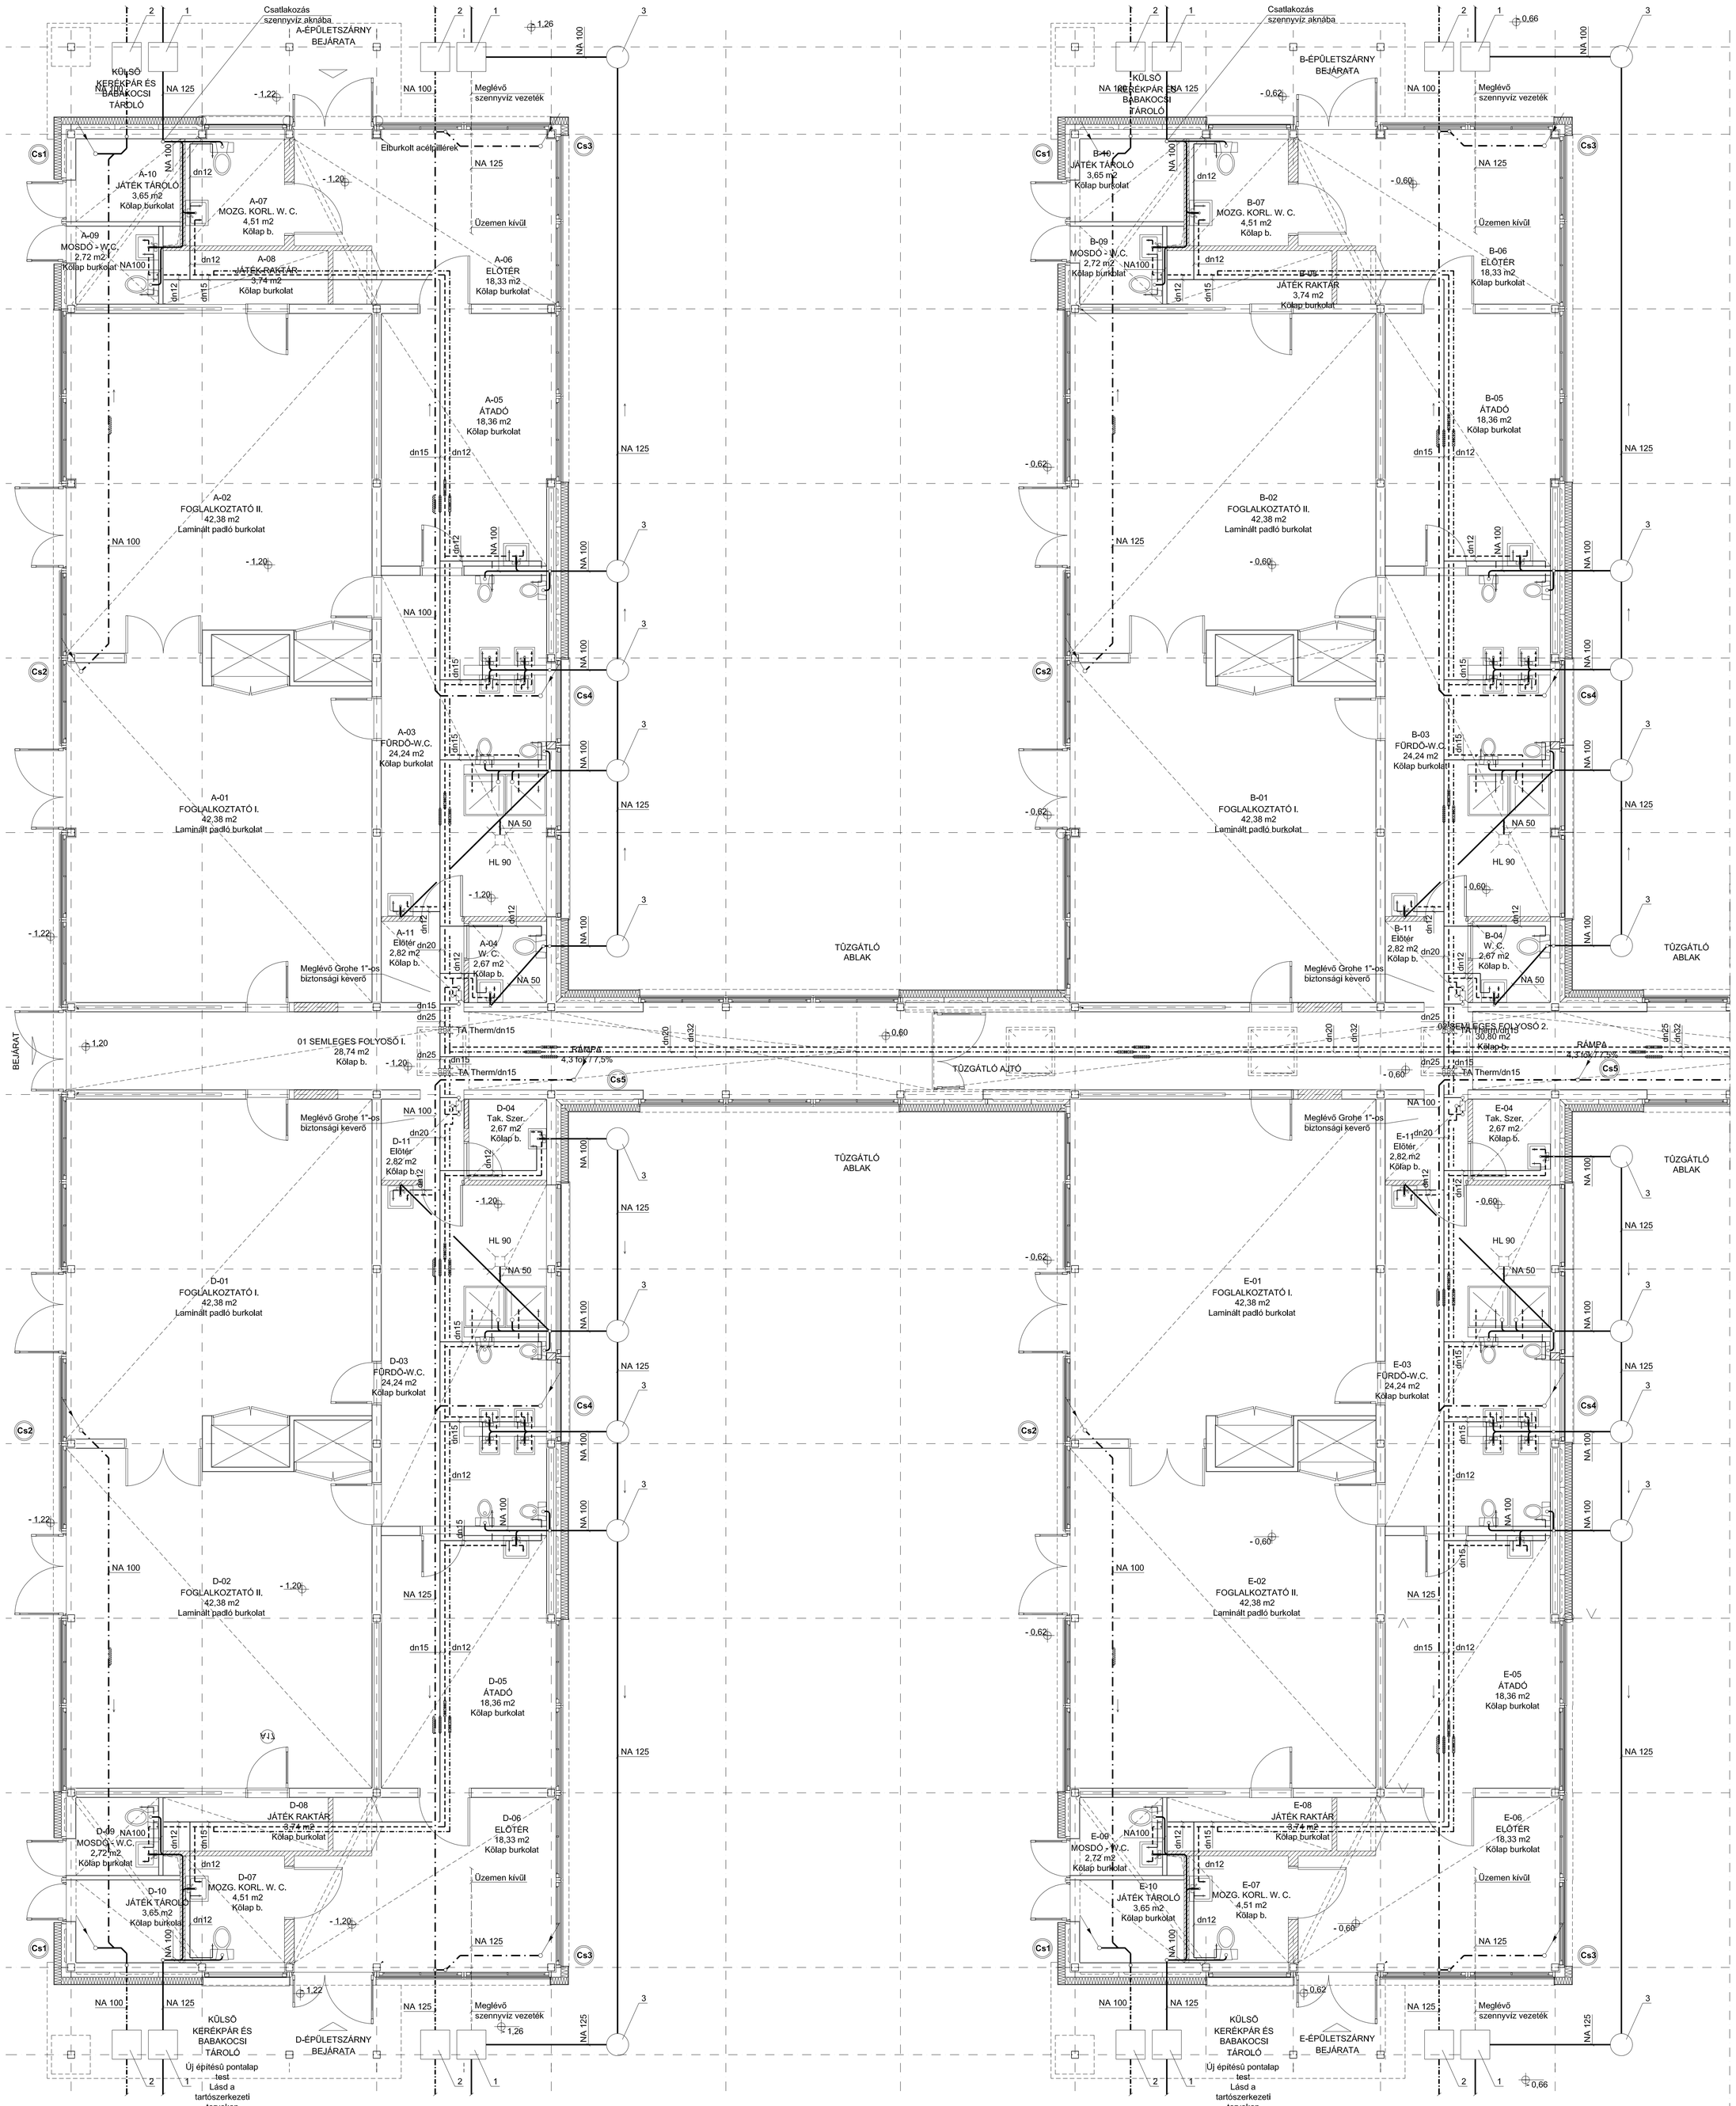

Jelmagyarázat:

- Meglévő vízvezeték (hga)
- Tervezett vízvezeték hőszigetelve
- Tervezett melegvíz vezeték hőszigetelve
- Tervezett cirkulációs vezeték hőszigetelve
- Meglévő szennyvíz vezeték
- Tervezett szennyvíz vezeték
- Meglévő csapadékvíz vezeték földbe szerelve
- Tervezett csapadékvíz vezeték földbe szerelve
- Tervezett csapadékvíz vezeték (PE) mennyezet felett szerelve, hőszigetelve

1- Meglévő vb. tisztító akna szennyvízre

2- Meglévő vb.tisztítóakna csapadékvízre

3- Tervezett műanyag tisztító akna Wawin típusú aknafalcsővel, öntöttvas fedlappal szennyvízre

HL-90 Npr padlóösszefolyó, alacsony beépítésű

Lejtés iránya 8 ezrelék

Cs1 NA 125 PE

Csapadékvíz ejtő vezeték

Megjegyzés:
A szabadon szerelt tervezett vízvezeték anyaga (álmennyezetben szerelve) Viega 1.4521. rozsdamentes acél csővezeték préskötéses idomcsatl kozásokkal.
Aljzatba, falhoronyba, gipszkarton falba szerelt vezetékrendszer: Wavin K1 térhálósított ötrétegű Pex vízvezetéki cső, toldóhüvelyes idomokkal, védőgégecsővel, hullámos csőfektetéssel, nyomáspróbával. (Minősített vezeték.) A szennyvíz és csapadékvíz vezeték anyaga mindenhol Wawin PE lefolyórendszer, tompahegesztett kötésekkel, nyomáspróbálva.
A szabadon szerelt hidegvíz vezetékre Armaflex/AC-13 hőszigetelést kell alkalmazni!
A szabadon szerelt melegvíz és cirkulációs vezetékre Tubolit-DGA-20 hőszigetelést kell alkalmazni!
A meglévő szennyvíz padló alatti nyomvonala feltételezett, korábbi tervek alapján, csatlakozásokat helyszíni adottságok szerint kell pontosítani.
A meglévő hőközpont 500 l-es meglévő (Cardivari) tárolós vízmelegítő berendezés, melegvíz oldali csatlakozása újból szerelendő Viega rozsdamentes csővel a meglévő horganyzott cső helyett.
Meglévő vizes berendezések mindenhol elbontandók. a konyhai rozsdamentes mosogatók áthelyezendőek!

ATTIKA-TEAM Tervező és Szervező KFT
5600 Békéscsaba Dr Becsey Oszkár u.10-12. sz.
Tel.: 66/ 324-361
Fax.:66/ 322-370
email:attika@globonet.hu

Megrendelő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2400 Dunaújváros, Városháza Tér 1-2.sz.

Létesítmény megnevezése: Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése 2400 Dunaújváros, Március 15. T.r 11. hrsz:730/57

Rajz megnevezése: Vízellátás, csatornázás alaprajz 2.

Rajzszám: GVCS-01/2

Tervfajta: kiviteli

Lépték: M 1:100

Dátum: 2016. nov. hó

Ügyvezető: Kiss István

Tervező: Varga István G-04-0053, Varga Roland G-04-0390

Csatlakozás GVCS-01/2 terven