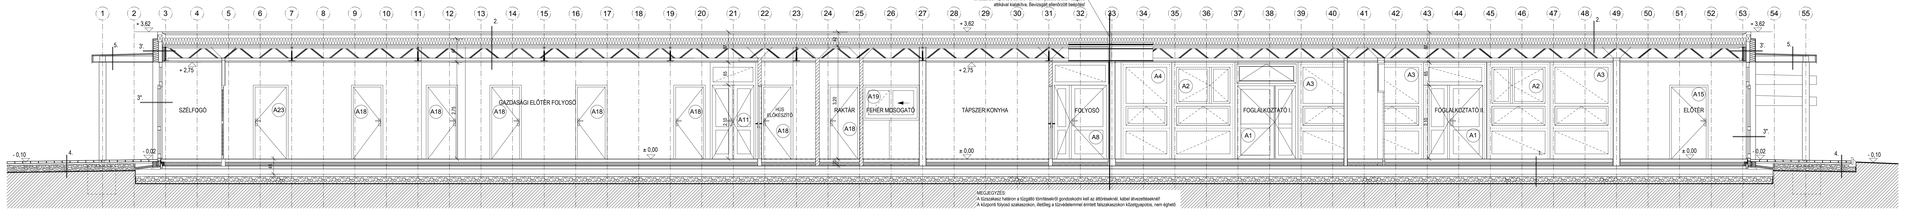

A - A METSZET M = 1 : 50

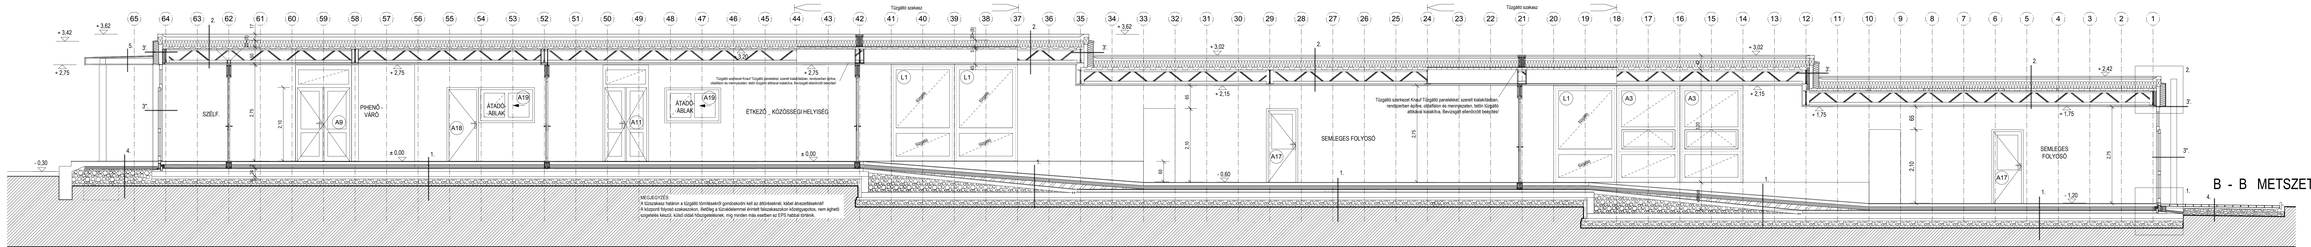

B - B METSZET M = 1 : 50

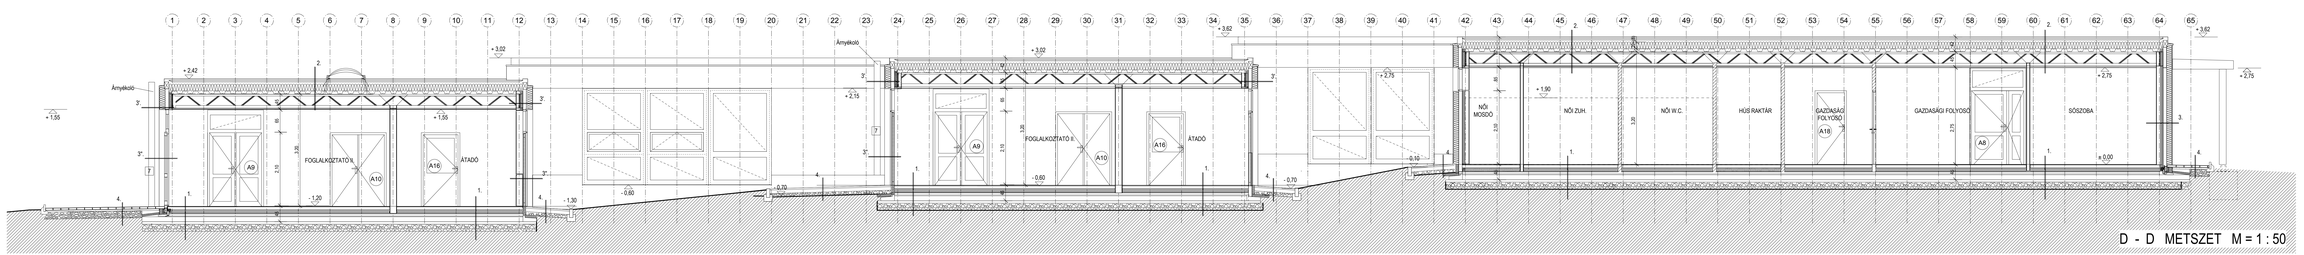

D - D METSZET M = 1 : 50

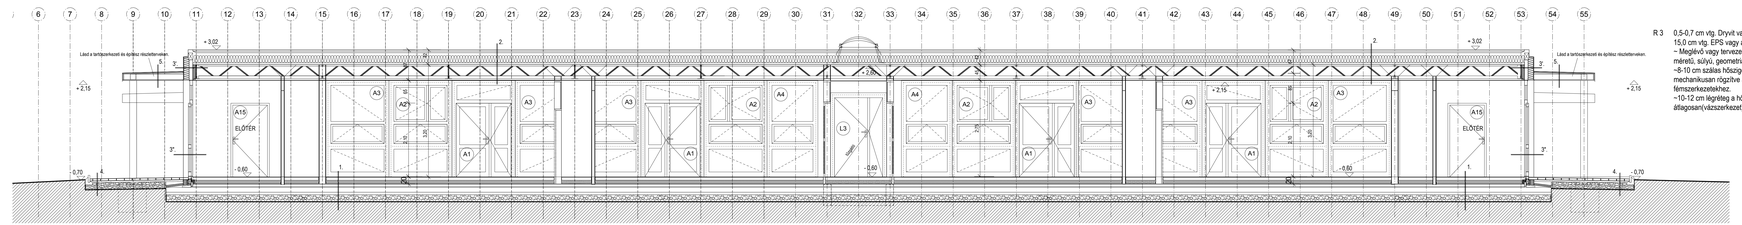

C - C METSZET M = 1 : 50

R 1 1,0-1,5cm Adott fedő burkolati rendszer szerinti rétegek
Greslap+aljzata/Laminált padló+lic, stb. (alaprajzról)
0,5-1,0cm aljzatkiegyenlítés, (vízszigetelés adott helyen)
8,0 cm Aljzatbeton-könnyűbeton C12-24 kk
PE fólia terítés technológiai szigetelésként (fekteve)
10,0 cm ATN 150 EPS hőszigetelés fektetve
0,2 cm Védő elválasztó geotextília
1,50 cm Garboflex habalátétes műa. lemez PVC burkolat vagy Mettlach kiskerámia burkolat felborítva
~ 6 cm aljzatbeton~C6 + aljzatkiegyenlítés
1-3 cm homokterítés (vízszigetelés védelmében)
~0,5 cm 2 rtg. C150 mod. bitumenes lemezszigetelés felületen kellőcsítés a vízszigetelés alatt
14 cm szerkezeti beton ~C12 lemezalapként működik
~ 7 cm szerelőbeton ~C6 simítva felületkiegyenlítéssel
~ 25 cm talajfeltöltés/kavicsterítés tömörítéssel thx 95% termett talajréteg

R 2 ~ 1,8 mm összvtg. BAUDER THERMOPLANT 18 műanyag vízszigetelés egy rétegben dübelezítve + ragasztva
~ 20,0 cm lejtésben kialakított BAUDER PIR FA hőszigetelés eltolásban fektetve, vagy együtt rendszer és kiosztás szerint mechanikus + ragasztott rögzítéssel
~ 0,3 cm BAUDER TEC DBR védő-elválasztó réteg. fektetve+rendszer szerint rögzítve (meglévő javítva, kiegészítve a feltárásnak megfelelően)
~ 5 cm vastag méretezett trapézlemez fődém acél rácsostartókon
~ 45 cm-ben légtér (gépészeti tér) rácsos tartók mag.
~ 2,5 cm KNAUF álmennyezeti rendszer /kazettás, festett, fehér/ vagy a meglévő rendszer visszaépítve.

R 3 0,5-0,7 cm vtg. Dryvit vakolat rendszerben, festve
15,0 cm vtg. EPS vagy ásványgyapot hőszigetelés dübelezve
~ Meglévő vagy tervezett homlokzati panel az eredetivel megegyező méretű, súlyú, geometriájú és rögzítésű elemként kialakítva.
~8-10 cm szálas hőszigetelés, alufóliával kasírozva a belső oldalán, mechanikusan rögzítve a vb falpanelekhez vagy a környező fémszerkezetekhez.
~10-12 cm légréteg a hőszigetelés és a belső szerelt falszerkezet között átlagosan(vázszerkezet)

R 3' ~0,5-0,7 cm vtg. Dryvit vakolat rendszerben, festve 15,0 cm vtg. EPS vagy ásványgyapot hőszigetelés ragasztva, dübelezve(tűzgátló vagy normál szerkezet függvényében)
~Meglévő vagy tervezett homlokzati panel az eredetivel megegyező méretű, súlyú, geometriájú és rögzítésű elemként kialakítva.
~8-10 cm szálas hőszigetelés, alufóliával kasírozva a belső oldalán, mechanikusan rögzítve a vb falpanelekhez vagy a környező fémszerkezetekhez. (meglévővel azonos módon)
~10-12 cm légréteg a hőszigetelés és a belső szerelt falszerkezet között átlagosan(vázszerkezet)
~2,0 cm BETONYP cementkötésű vagy gipszkarton lapokból készült belső falfelület festve (fehér)

R 3" ~ 10 cm összvastagságú nyílászáró szerkezet (vagy üvegezett falszerkezet) Műanyag szerkezettel adott helyen tűzgátló ablakszerkezettel.

R 4 ~ 6 cm kiselemes beton térkő burkolat hozzákötve lejtésben az eredeti térburkolathoz (a részű mértéke < 6 %)
~ Geotextília min 150g/m2
~ 8-15cm ágyazóréteg tömörítve
~ 15 cm talajfeltöltés/kavicsterítés tömörítéssel thx 95% termett talajréteg

R 5 ~ 0,70mm gyárilag felületkezelt fémlemez burkolat PREFA@ rendszerkomponens alátétréteggel, attikára felhajtva, lehajtva, vízcseppentővel, korcolással elkészítve
~ 0-5 cm lejtésben kialakított a dobozszerkezet felső része
~ 15 cm dobozszerkezetként kialakított előtető méretezett teherhordó vázszerkezete (AQUAPANEL+zártszelvények)

PÁLFFY – KERT KFT.

A TALAJNOS MEGJEGYZÉSEK:
Minden mezéstvédelmi kell a felszínen!
A talajvíz szint nem befolyásolja a kivitelezést.
A rajzon ügyelt kell építésnek a kapcsolódó építési tervekkel.
Minden munkarét be kell tartani az érvényes Magyar építésügyi előírások és a MSZ szabványok szerint.
Ezen tervlapon ill.ugyanitteni adat ill...
Regális mészkő használata a szerzői jog megsértése!



FALÚ MEGJEGYZÉSEK:

JELKULCS:
- Meglévő beton szerkezetek
- Tervezett beton szerkezetek
- Tervezett szálas hőszigetelések
- Tervezett kötött szerkezetek
- Meglévő válaszfalak szerkezetek
- Tervezett válaszfalak szerkezetek
- Tervezett EPS hőszigetelések
- Tervezett XPS hőszigetelések

Építész Tervező:	INTEZO-HAUS-DNL, ÉPÍTÉSZ-STATISZTIKUS-VILLAMOSMÉRNÖK STÚDIÓ Kft. +36-70/500-7329
Építész Tervezővező:	SZABÓ ZSOLT ROBERT OKL. ÉPÍTÉSZ MÉRNÖK, TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZETI ALKOTÓMŰVÉSZ, +36-70/500-7329
Tartószerkezeti tervező:	SLS TUDÁSPONT LJ.TORZSA BALÁZS OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖK, T: 74-T-07, V: 32/33 / +36-0396 BUDAPEST, BUDAÖRSI út. 9. fit. +36-20/329-1124
Gépész tervező:	VARGA ISTVÁN ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ MV-GÉP-0001/2004 OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK, HAMU, TERVEZŐ +36-70/339-8001
Villamos tervező:	FÜGETE FERENC, VILLAMOSMÉRNÖK ÉPÜLETGÉPÉSZ-ÉGLETE TERVEZŐ V-04-0259 BKV-MÉRNÖKIRODA KFT. H-1037 BUDAPEST, III. KÉR. +36-20/937-7597
Tűzvédelmi tervező:	SOMA, GYÖRGY MTT. SZÁTLALICE BIZAKAVÉSZLAK TŰZVÉDELMI TERVEZŐ, TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ, 01-0439 SOS GARAGE, CSÁKVÁRTHELY, É. 2/24. +36-20/934-901
Rehabilitációs szakértő:	SZÉKELY ÉVA, DR. UNIV.TANÁRÓ OKL. ÉP. MÉRNÖK, REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK É.SZ.0339. 7630, PÉCS, ENDRŐZ U. 81. +36-70/201-5629

Jav.-02	2019.09.25.	Alapozó kieg. és CAD fóliák aktualizálása
Jav.-01	2019.08.26.	Alapozó kieg. és CAD fóliák aktualizálása
JAVÍTÁSOK	DÁTUM	LEÍRÁS

Projekt megnevezése:
Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése
ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV

Helyszín:
2400 DUNAÚJVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11.

Helyrajzi szám: 7307/7

Megrendelő:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.

PÁLFFY – KERT KFT.
5700 GYULA
Kondorosi utca 7.
Tel: +36 70 502 7205 +36 20 935 2785
e-mail: rkecs@gmail.com, palffykert@gmail.com

Lapszám/Jelölés:	Javítás 02
CAD fájl Név:	bolcsode_kivitel_fenyO2
Rajzló:	Rékecz László, Rékecz Lászlóné
Ellenőrizte:	Rékecz László
Lapszám határidő:	2018-08-22
Rajz szám:	1002
Fázis:	

Munka szám:
1002

Rajz Megnevezése:
A-A, B-B, C-C, D-D METSZETEK
Rajz Méretaránya:
M = 1 : 50
Nyomtatási méret:
A1
Rajzszám:
K - 07
Javítás 02